正誤表（1/1）

（誤）施仕第 24223-6(2G)号発進制御機(スマート IC 用 2G)仕様書（令和 6 年 7 月）	（正）施仕第 24223-6(2G)号発進制御機(スマート IC 用 2G)仕様書（令和 6 年 7 月）
2-3　設置条件	2-3　設置条件
設置場所は料金徴収施設及びその周辺とし､標準的な設置条件を図 2-3.1 に示す｡バー先端間の間隔は 400mm を標準とする。ただし、バーリリース時の建築限界は図 2-3.2 に示すとおりであり、バーリリース状態で、突起部含めた全ての部位が建築限界外に退避されること。	設置場所は料金徴収施設及びその周辺とし、標準的な設置条件を図 2-3.1 に示す。バー先端間の間隔は W=400mm を標準とする。ただし、バーリリース時の建築限界は図 2-3.2 に示すとおりであり、バーリリース状態で、突起部含めた全ての部位が建築限界外に退避されること。
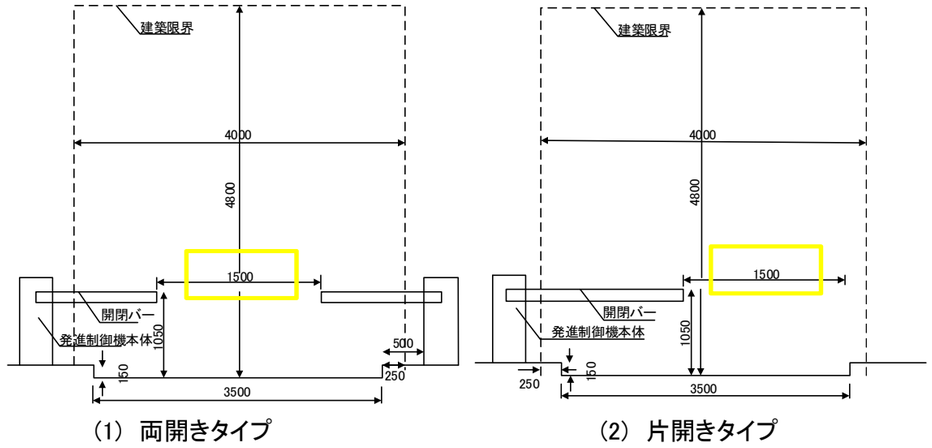	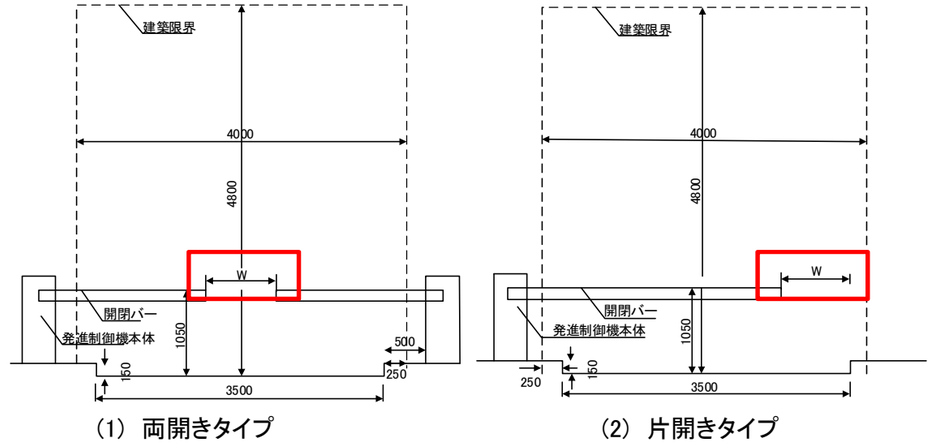
図 2-3.1　標準的な設置条件	図 2-3.1　標準的な設置条件
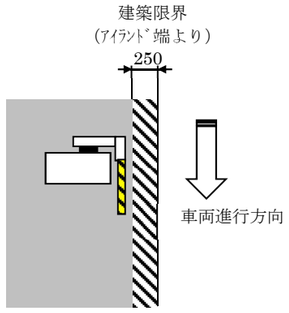	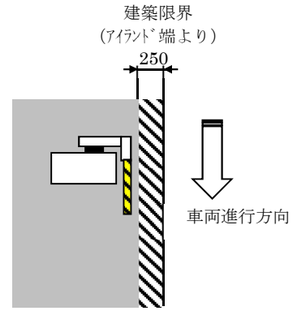
図 2-3.2　バーリリース状態と建築限界の関係	図 2-3.2　バーリリース状態と建築限界の関係
注：バーリリース状態とは、バーに外部より力が加わった状態をいい、図 2-3.2 以外の状態も含むものとする。 ※3	注：バーリリース状態とは、バーに外部より力が加わった状態をいい、図 2-3.2 以外の状態も含むものとする。 ※3
2-4	2-4